

Sens de soufflage : voir page 3/4

	A	B	C	D	E	Alimentation	I max Pleine chauffe	Puissance de chauffe en PV	Puissance de chauffe en GV	Poids
RIDAIR 110 encastré	382	1200	234	312.5	1140	400V tri + N (3 phases + N)	15 A	5000 W	10000 W	38 kg


Caisson en tôle EZ.
Diffuseur en tôle EZ blanc RAL 9002 fixé par deux vis imperdables.
Indice de protection : IP 20.
Le RIDAIR 110 P est livré avec boîtier de commande à câbler (voir § Alimentation électrique).
Le RIDAIR 110 PSB est livré sans boîtier de commande pour montage en ligne.

*Made in EZ metal sheet.
Front panel mounted with 2 invisible and dismantle screws. Made in EZ metal sheet. Painted in RAL 9002*

*RIDAIR 110 P : remote switch unit provided.
RIDAIR 110 PSB : without remote switch unit to be coupled to another RIDAIR 110.*

Positions des commutateurs de commande *Switches positions*

0	0	Arrêt	Stop
1		Petite vitesse de ventilation	<i>Fan only, low speed</i>
2		Grande vitesse de ventilation	<i>Fan only, high speed</i>
3		Petite vitesse de ventilation et demi puissance de chauffe	<i>Heating half power and fan low speed</i>
4		Grande vitesse de ventilation et demi puissance de chauffe.	<i>Heating half power and fan high speed</i>
5		Grande vitesse de ventilation et pleine puissance de chauffe	<i>Heating full power and fan high speed</i>

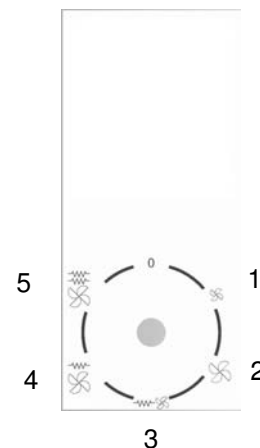


Cet appareil est équipé d'un thermostat de sécurité à réarmement manuel, permettant aux parties accessibles et au rejet de ne pas dépasser 100°C en régime normal.

This device is equipped with manual security thermostat, and the temperature doesn't exceed 100°C.

INSTALLATION

Montage horizontal seulement

Horizontal mounting only

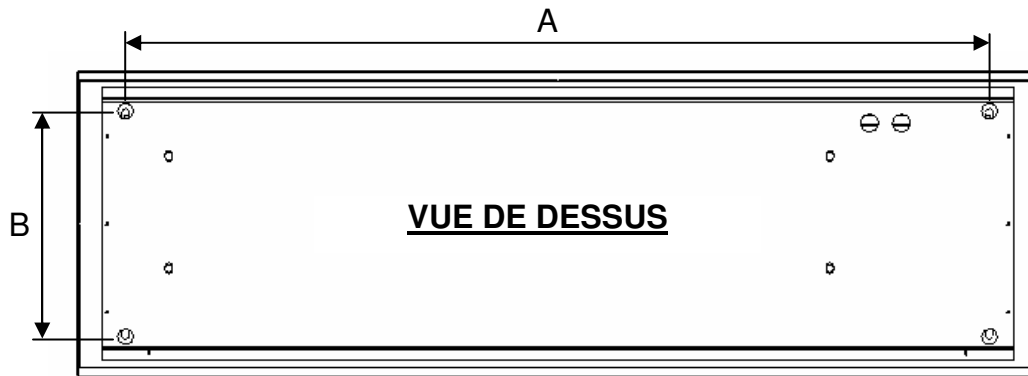


	A	B
RIDAIR 110 P	1080	282.5


Pour fixer l'appareil en faux plafond suspendu en placoplâtre, fixer les équerres fournies avec la visserie sur le caisson et utiliser le kit de suspension (Voir ci dessous). Installer les tiges filetées suivant les entraxes définis ci-dessus. Le diffuseur est alors la seule partie visible.

Découpe d'encastrement à prévoir en faux plafond pour la mise en place de l'appareil : 337mm x 1145mm.

To fix the device in coffered ceiling in plasterboard, use the suspension kit. The recess cutting is 337mm x 1145mm.

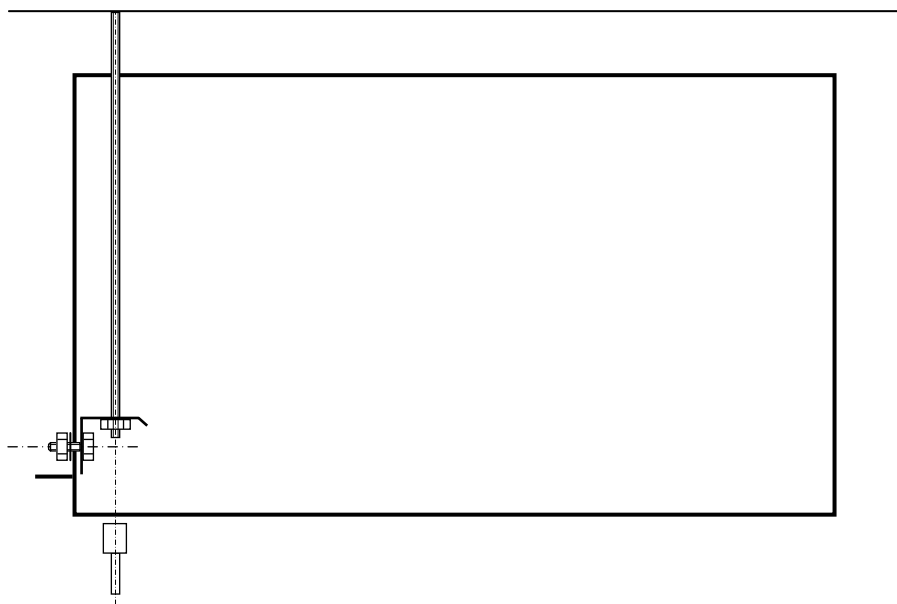


Montage du diffuseur :

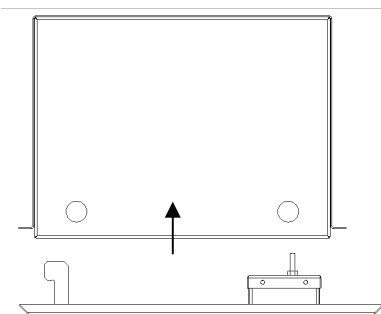


1° : Plaquer le diffuseur sur le caisson (Attention au sens de montage).

1° : Plate the front panel.

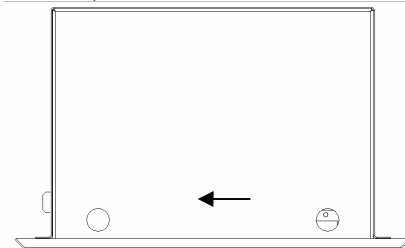

2° : Faire glisser le diffuseur, de sorte que les pattes de fixation pénètrent dans les encoches du caisson, jusqu'à l'arrêt en butée de celui-ci.

2° : Slide the front panel in buttress.

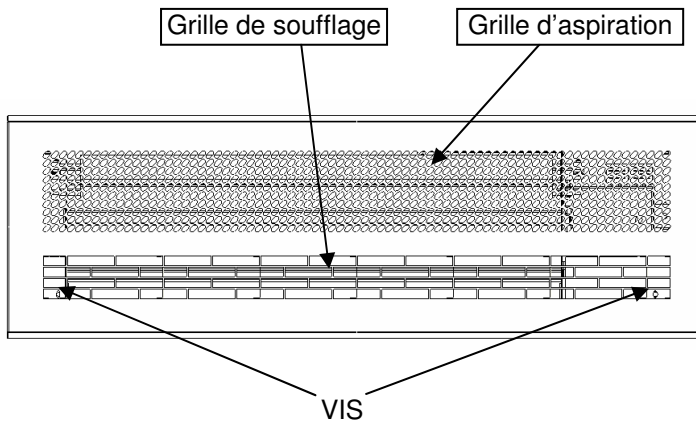

3° : Fixer le diffuseur à l'aide des vis imperdables en utilisant une clé hexagonale de 4.

3° : Fix the front panel with 2 screws.

ALIMENTATION ELECTRIQUE

POWER SUPPLY

AVANT TOUTE OPERATION, DECONNECTER L'APPAREIL DU RESEAU ET S'ASSURER QUE L'ALIMENTATION NE PEUT PAS ÊTRE RETABLIE ACCIDENTELLEMENT.

L'alimentation électrique doit être conforme à la norme NF C 15-100

Alimentation avec du câble double isolation de type H07RN-F au minimum. Diamètre extérieur maxi du câble 13mm. Dénudage des conducteurs de 5 à 8mm de manière à ne pas risquer d'entrer en contact avec d'autres fils ou des parties métalliques. Les fils ne devront pas être serrés sur l'isolant. Les presse-étoupe doivent être serrés afin d'assurer le maintien du câble. Protection par un disjoncteur magnétothermique omnipolaire avec ouverture des contacts de 3 mm mini (non fourni).


First of all, disconnect the device from the power supply and be sure it will not be accidentally reconnected back.

Use H07RN-F cable. Maximum outside cable diameter 13mm, wire stripping : 5 to 8mm to avoid contact between wires or with a metalical part. Wires mustn't be screwed up on insulator. Glands must be screwed up to hold cable in position. Use a magnetothermal omnipolar circuit breaker with 3mm² minimum of contact opening.

Alimentation du RIDAIR 110

Power supply of the RIDAIR 110


TRI 400V + N

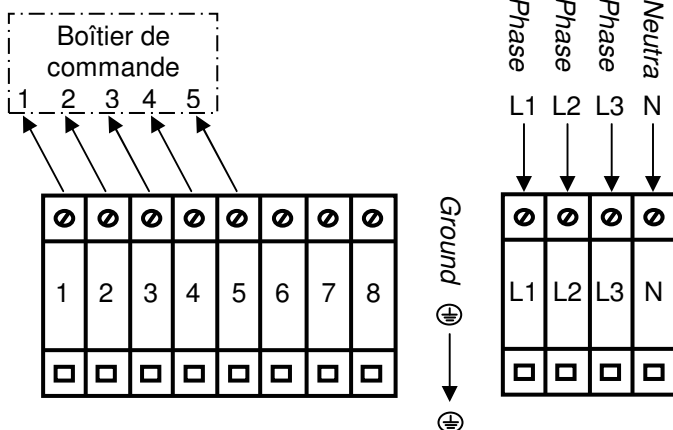

Le boîtier de commande se fixe au mur par les trous dans le fond du coffret. Utiliser les bouchons gris pour masquer les trous après fixation. Une fois le couvercle refermé, masquer les logements de vis avec les bouchons blancs.

The remote switch unit must be fixed on the wall by the inside holes. Use the grey caps for the inside holes and the white caps for the screws housings.

Alimentation de plusieurs RIDAIR 110 avec un seul boîtier de commande (maxi 10 appareils par boîtier).
Power supply of several RIDAIR 110 with only one remote switch unit (maxi 10 RIDAIR by remote switch unit).

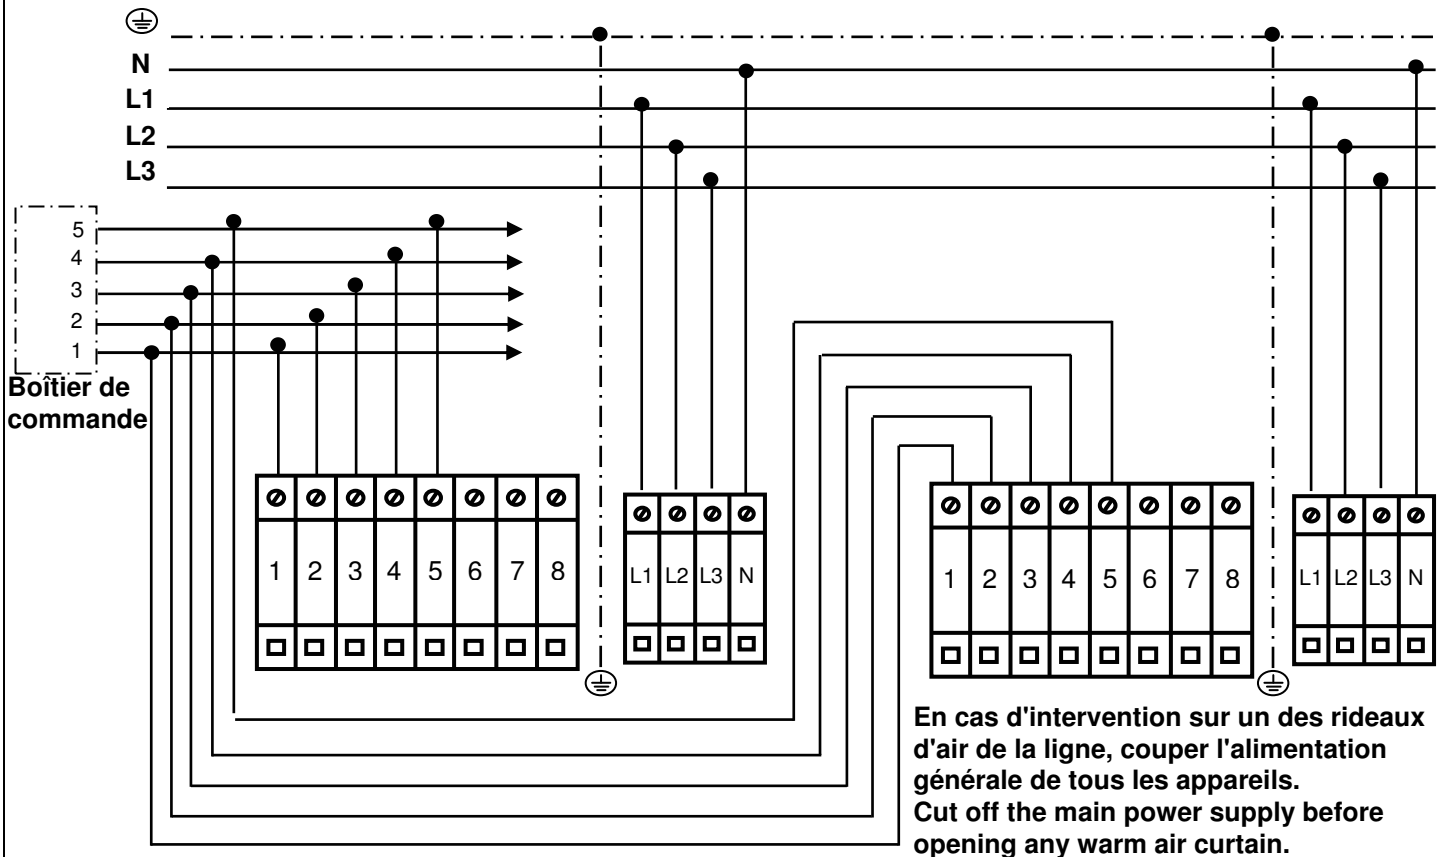

ENTRETIEN

TRAVAILLER TOUJOURS HORS TENSION.

En atmosphère poussiéreuse, nettoyer la turbine et les grilles à l'aide d'un pinceau sec deux fois par an. Pour le nettoyage de la carrosserie de l'appareil, utiliser un chiffon légèrement humide.

MAINTENANCE

ALWAYS WORK SWITCHED OFF

In dusty atmosphere, clean propellers, inlet and outlet grids twice a year with a dry paint brush. To clean the body, use a lightly moistured smooth cloth.

GARANTIE

Cet appareil est garanti un an à compter de la date d'achat contre tous défauts de fabrication. Dans ce cadre, ATLANTIC assure l'échange ou la fourniture des pièces reconnues défectueuses après expertise par son service après vente. En aucun cas, la garantie ne peut couvrir les frais annexes, qu'il s'agisse de main d'œuvre, déplacement ou indemnité de quelque nature qu'elle soit. La garantie ne couvre pas les dommages dus à une installation non conforme à la présente notice, une utilisation impropre ou une tentative de réparation par du personnel non qualifié. En cas de problème, merci de vous adresser à votre installateur ou, à défaut, à votre revendeur.

This device is guaranteed for one year, starting from the purchase date, against any manufacturing defect.

GUARANTEE

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Traitement des appareils électriques ou électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l'union européenne et les autres pays disposant de systèmes de collecte sélective)
 Ce logo indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Disposal of Old Electrical & Equipment (applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This symbol indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

